

# 伊根町一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録（令和5年度）

平成23年4月1日施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正によって、廃棄物処理施設（焼却施設および最終処分場など）の維持管理に関する記録を、インターネット等で公表することが義務付けられています。  
伊根町一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録について、次のとおり公表します。

|        |               |           |                  |
|--------|---------------|-----------|------------------|
| 施設設置者名 | 伊根町           |           |                  |
| 施設名    | 伊根町一般廃棄物最終処分場 | 許可（届出）年月日 | 平成10年6月10日       |
| 施設所在地  | 京都府与謝郡伊根町字津母  | 供用開始年月日   | 平成12年4月1日        |
| 敷地面積   | 9,400㎡        | 埋立対象廃棄物   | 不燃ごみ、焼却残渣        |
| 埋立面積   | 2,100㎡        | 埋立工法      | セルアンドサンドイッチ方法    |
| 埋立容量   | 10,500㎡       | 浸出水処理施設規模 | 15㎡/日（調整槽容量300㎡） |

※平成27年4月1日付けで京都府に対して埋立期間の延長（令和7年3月31日まで／10年間）手続きを行っています。

|                                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |         |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|
| 1. 埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類・数量、残余埋立容量 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       | (単位：kg) |
| 区分                             | 合計     | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月     | 2月    | 3月      |
| 不燃ごみ                           | 23,070 | 2,060 | 1,990 | 2,210 | 1,810 | 2,010 | 1,970 | 1,940 | 1,470 | 1,960 | 1,060  | 2,300 | 2,290   |
| 焼却残渣                           | 61,130 | 4,150 | 6,890 | 7,170 | 0     | 5,560 | 6,700 | 4,340 | 8,150 | 5,170 | 9,230  | 0     | 3,770   |
| その他(山土)                        | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0       |
| 埋立量合計                          | 84,200 | 6,210 | 8,880 | 9,380 | 1,810 | 7,570 | 8,670 | 6,280 | 9,620 | 7,130 | 10,290 | 2,300 | 6,060   |

|        |          |                                                                      |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 残余埋立容量 | 2,717 ㎡  | (注意)ただし、上表「不燃ごみ」23,070kg、「焼却残渣」61,130kgは、三重中央開発(株)にて一般廃棄物民間処理委託済みです。 |
| 測定日    | 令和6年4月1日 |                                                                      |

## 2. 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検

### (1) 擁壁等の点検

|               |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 点検月           | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 点検日           | 11 | 9  | 13 | 12 | 1  | 5  | 5   | 7   | 5   | 9  | 6  | 5  |
| 点検結果          | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 備考<br>(是正処置等) |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

### (2) 遮水工の点検

|               |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 点検月           | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 点検日           | 11 | 9  | 13 | 12 | 1  | 5  | 5   | 7   | 5   | 9  | 6  | 5  |
| 点検結果          | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 備考<br>(是正処置等) |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

### (3) 調整池の点検

|               |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 点検月           | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 点検日           | 11 | 9  | 13 | 12 | 1  | 5  | 5   | 7   | 5   | 9  | 6  | 5  |
| 点検結果          | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |
| 備考<br>(是正処置等) |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

### (4) 浸出水処理設備の点検

|               |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |       |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 点検月           | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月   | 12月   | 1月    | 2月   | 3月    |
| 点検日           | 5,17 | 6,17 | 5,17 | 8,18 | 2,21 | 2,23 | 3,21 | 11,22 | 13,27 | 15,24 | 3,21 | 11,25 |
| 点検結果          | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○     | ○     | ○     | ○    | ○     |
| 備考<br>(是正処置等) |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |       |


### (5) 防凍の点検

|               |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 点検月           | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 点検日           | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | 27  | 24 | 3  | -  |
| 点検結果          | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | ○   | ○  | ○  | -  |
| 備考<br>(是正処置等) |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

## 3. 水質検査結果

➤別紙「水質検査結果一覧表（令和5年度測定分）」のとおりに記載されています。

#### 4. 水質採取箇所

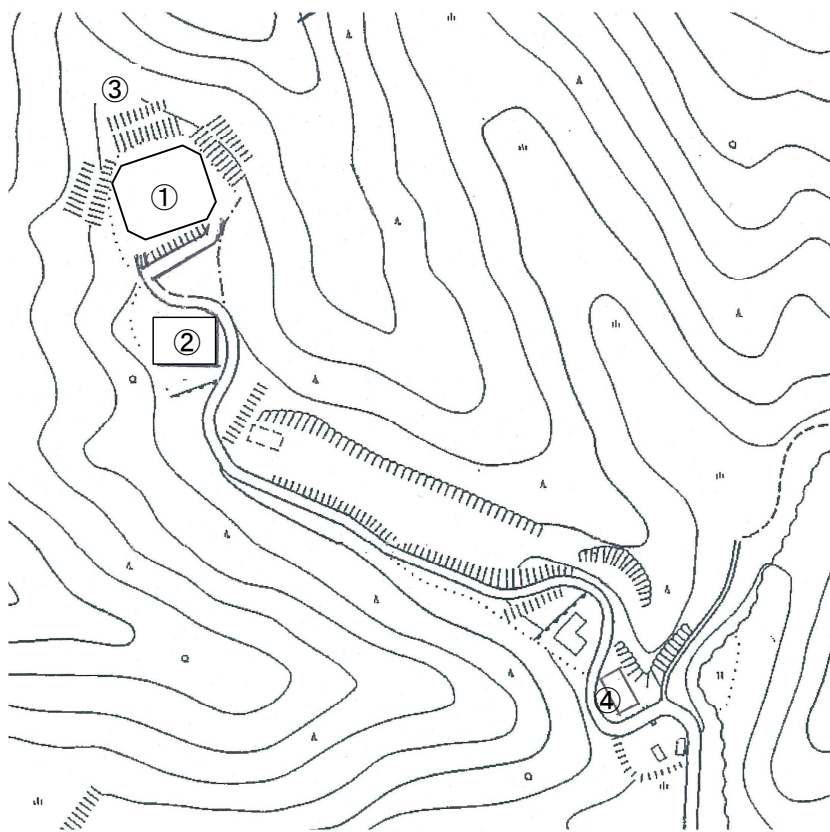

- ①：埋立処分地
- ②：浸出水処理施設  
＝放流水の採取箇所
- ③：地下水観測井戸（上流）
- ④：地下水観測井戸（下流）

様式2－1

|      |            |
|------|------------|
| 設置者名 | 伊根町長 吉本 秀樹 |
| 事業所名 | 一般廃棄物最終処分場 |

最終処分場

table2-(1) 放流水の水質

|                            | 第1回     | 第2回    | 第3回     | 第4回     | 第5回    | 第6回    | 第7回     | 第8回     | 第9回     | 第10回   | 第11回   | 第12回   | 生活環境保<br>全上の達成 |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------------|
| 測定年月日                      | R5.4.11 | R5.5.9 | R5.6.13 | R5.7.12 | R5.8.1 | R5.9.5 | R5.10.5 | R5.11.7 | R5.12.5 | R6.1.9 | R6.2.6 | R6.3.5 | －              |
| pH                         | 7.1     | 7.3    | 7.0     | 7.4     | 6.8    | 7.3    | 7.4     | 7.2     | 8.0     | 7.7    | 7.5    | 7.3    | 5.8～8.6        |
| BOD<br>mg/L                | <0.5    | <0.5   | 1.9     | 1.7     | 2.7    | 0.7    | 0.9     | 2.6     | 2.6     | 1.2    | 0.5    | <0.5   | 60以下           |
| COD<br>mg/L                | <0.5    | <0.5   | <0.5    | 1.4     | 1.3    | 0.5    | 0.8     | 0.7     | 0.5     | <0.5   | 0.9    | 0.7    | 90以下           |
| SS<br>(浮遊物質)<br>mg/L       | 1       | <1     | <1      | <1      | 1      | <1     | <1      | <1      | 1       | 1      | 2      | 1      | 60以下           |
| 大腸菌群数<br>個/cm <sup>3</sup> | 検出せず    | 検出せず   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず   | 検出せず   | 検出せず   | 日平均<br>3,000以下 |
| 全窒素<br>mg/L                | 1.4     | 1.0    | 1.6     | 1.1     | 2.0    | 1.7    | 1.3     | 2.0     | 0.5     | 0.9    | 0.8    | 1.1    | 120以下          |
| 全燐<br>mg/L                 | <0.1    | <0.1   | <0.1    | <0.1    | <0.1   | <0.1   | <0.1    | <0.1    | 0.1     | <0.1   | <0.1   | <0.1   | 16以下           |

備考：① 「BOD」は海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される場合に基準が適用され、「COD」は海域及び湖沼の公共用水域に排出される場合に基準が適用される。

② 「全窒素」及び「全燐」については、環境大臣が定める海域等に排出される場合に基準が適用される。

様式2-2

|      |            |
|------|------------|
| 設置者名 | 伊根町長 吉本 秀樹 |
| 事業所名 | 一般廃棄物最終処分場 |

最終処分場  
table2-(2) 放流水の水質

| 項目                            | 測定日      | 測定結果    | 単位       | 生活環境保全上の達成数値 |
|-------------------------------|----------|---------|----------|--------------|
| アルキル水銀化合物                     | R5.10.5  | <0.0005 | mg/L     | 検出されないこと     |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物           | R5.10.5  | <0.0005 | mg/L     | 0.005以下      |
| カドミウム及びその化合物                  | R5.10.5  | <0.003  | mg/L     | 0.03以下       |
| 鉛及びその化合物                      | R5.10.5  | <0.01   | mg/L     | 0.1以下        |
| 有機リン化合物(*1)                   | R5.10.5  | <0.1    | mg/L     | 1以下          |
| 六価クロム化合物                      | R5.10.5  | <0.05   | mg/L     | 0.5以下        |
| 砒素及びその化合物                     | R5.10.5  | <0.01   | mg/L     | 0.1以下        |
| シアン化合物                        | R5.10.5  | <0.1    | mg/L     | 1以下          |
| ポリ塩化ビフェニル                     | R5.10.5  | <0.0005 | mg/L     | 0.003以下      |
| トリクロロエチレン                     | R5.10.5  | <0.01   | mg/L     | 0.1以下        |
| テトラクロロエチレン                    | R5.10.5  | <0.01   | mg/L     | 0.1以下        |
| ジクロロメタン                       | R5.10.5  | <0.02   | mg/L     | 0.2以下        |
| 四塩化炭素                         | R5.10.5  | <0.002  | mg/L     | 0.02以下       |
| 1・2-ジクロロエタン                   | R5.10.5  | <0.004  | mg/L     | 0.04以下       |
| 1・1-ジクロロエチレン                  | R5.10.5  | <0.02   | mg/L     | 1以下          |
| シス-1・2-ジクロロエチレン               | R5.10.5  | <0.04   | mg/L     | 0.4以下        |
| 1・1・1-トリクロロエタン                | R5.10.5  | <0.01   | mg/L     | 3以下          |
| 1・1・2-トリクロロエタン                | R5.10.5  | <0.006  | mg/L     | 0.06以下       |
| 1・3-ジクロロプロペン                  | R5.10.5  | <0.002  | mg/L     | 0.02以下       |
| チウラム                          | R5.10.5  | <0.006  | mg/L     | 0.06以下       |
| シマジン                          | R5.10.5  | <0.003  | mg/L     | 0.03以下       |
| チオベンカルブ                       | R5.10.5  | <0.02   | mg/L     | 0.2以下        |
| ベンゼン                          | R5.10.5  | <0.01   | mg/L     | 0.1以下        |
| セレン及びその化合物                    | R5.10.5  | <0.01   | mg/L     | 0.1以下        |
| 1・4-ジオキサン                     | R5.10.5  | <0.005  | mg/L     | 0.5以下        |
| ほう素及びその化合物                    | R5.10.5  | 0.3     | mg/L     | 10以下         |
| ふっ素及びその化合物                    | R5.10.5  | <0.5    | mg/L     | 8以下          |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | R5.10.5  | 1       | mg/L     | 1以下          |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)       | R5.10.5  | <5      | mg/L     | 5以下          |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)    | R5.10.5  | <5      | mg/L     | 30以下         |
| フェノール類含有量                     | R5.10.5  | <0.1    | mg/L     | 5以下          |
| 銅含有量                          | R5.10.5  | <0.05   | mg/L     | 3以下          |
| 亜鉛含有量                         | R5.10.5  | <0.05   | mg/L     | 2以下          |
| 溶解性鉄含有量                       | R5.10.5  | <0.05   | mg/L     | 10以下         |
| 溶解性マンガン含有量                    | R5.10.5  | <0.05   | mg/L     | 10以下         |
| クロム含有量                        | R5.10.5  | <0.05   | mg/L     | 2以下          |
| ダイオキシン類濃度(Total)(*2)          | R5.11.30 | 0.00110 | pg-TEQ/L | 10以下         |
| PCDDs + PCDFs                 |          | 0.00087 |          |              |
| Coplanar PCBs                 |          | 0.00020 |          |              |

(\*1) パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。

(\*2) ダイオキシン類濃度は、計量証明書に記載されている毒性等価濃度を記載してください。

様式2-3

最終処分場

|      |            |
|------|------------|
| 設置者名 | 伊根町長 吉本 秀樹 |
| 事業所名 | 一般廃棄物最終処分場 |

|         |              |                                 |
|---------|--------------|---------------------------------|
| 測定地点の名称 | 観測井(上流側):測点1 | 記載例 → 観測井(上流側)、観測井(下流側)、地下水集排水管 |
|---------|--------------|---------------------------------|

table2-(3)-1 地下水の水質

| 項目                   | 測定日      | 測定結果    | 単位       | 生活環境保全上の達成数値 |
|----------------------|----------|---------|----------|--------------|
| アルキル水銀               | R5.10.5  | <0.0005 | mg/L     | 検出されないこと     |
| 総水銀                  | R5.10.5  | <0.0005 | mg/L     | 0.0005mg/L以下 |
| カドミウム                | R5.10.5  | <0.0003 | mg/L     | 0.003mg/L以下  |
| 鉛                    | R5.10.5  | 0.003   | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| 六価クロム                | R5.10.5  | <0.02   | mg/L     | 0.05mg/L以下   |
| 砒素                   | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.001mg/L以下  |
| 全シアン                 | R5.10.5  | <0.1    | mg/L     | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル            | R5.10.5  | <0.0005 | mg/L     | 検出されないこと     |
| トリクロロエチレン            | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| テトラクロロエチレン           | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| ジクロロメタン              | R5.10.5  | <0.002  | mg/L     | 0.02mg/L以下   |
| 四塩化炭素                | R5.10.5  | <0.0002 | mg/L     | 0.002mg/L以下  |
| 1・2-ジクロロエタン          | R5.10.5  | <0.0004 | mg/L     | 0.004mg/L以下  |
| 1・1-ジクロロエチレン         | R5.10.5  | <0.002  | mg/L     | 0.1mg/L以下    |
| 1・2-ジクロロエチレン(*1)     | R5.10.5  | <0.004  | mg/L     | 0.04mg/L以下   |
| 1・1・1-トリクロロエタン       | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 1mg/L以下      |
| 1・1・2-トリクロロエタン       | R5.10.5  | <0.0006 | mg/L     | 0.006mg/L以下  |
| 1・3-ジクロロプロペン         | R5.10.5  | <0.0002 | mg/L     | 0.002mg/L以下  |
| チウラム                 | R5.10.5  | <0.0006 | mg/L     | 0.006mg/L以下  |
| シマジン                 | R5.10.5  | <0.0003 | mg/L     | 0.003mg/L以下  |
| チオベンカルブ              | R5.10.5  | <0.002  | mg/L     | 0.02mg/L以下   |
| ベンゼン                 | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| セレン                  | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| 1・4-ジオキサン            | R5.10.5  | <0.005  | mg/L     | 0.05mg/L以下   |
| クロロエチレン              | R5.10.5  | <0.0002 | mg/L     | 0.002mg/L以下  |
| ダイオキシン類濃度(Total)(*2) | R5.11.30 | 0.09900 | pg-TEQ/L | 1.0以下        |
| PCDDs + PCDFs        |          | 0.09200 |          |              |
| Coplanar PCBs        |          | 0.00680 |          |              |

(\*1) シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレンの合計量

(\*2) ダイオキシン類濃度は、計量証明書に記載されている毒性等価濃度を記載してください。

table2-(3)-2 地下水の水質

|                  | 第1回     | 第2回    | 第3回     | 第4回     | 第5回    | 第6回    | 第7回     | 第8回     | 第9回     | 第10回   | 第11回   | 第12回   |
|------------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 測定日              | R5.4.11 | R5.5.9 | R5.6.13 | R5.7.12 | R5.8.1 | R5.9.5 | R5.10.5 | R5.11.7 | R5.12.5 | R6.1.9 | R6.2.6 | R6.3.5 |
| 電気伝導率            | 9.3     | 9.1    | 8.6     | 9.1     | 35.0   | 9.9    | 9.8     | 9.8     | 9.3     | 8.9    | 12.0   | 11.0   |
| 塩化物イオン<br>(mg/l) |         |        |         |         |        |        |         |         |         |        |        |        |

「電気伝導率」又は「塩化物イオン」については、いずれかのみでよい。

備考: 複数の測定地点がある場合は、本様式を複写して使用してください。

様式2-3

最終処分場

|      |            |
|------|------------|
| 設置者名 | 伊根町長 吉本 秀樹 |
| 事業所名 | 一般廃棄物最終処分場 |

|         |             |                                 |
|---------|-------------|---------------------------------|
| 測定地点の名称 | 地下水集排水管:測点2 | 記載例 → 観測井(上流側)、観測井(下流側)、地下水集排水管 |
|---------|-------------|---------------------------------|

table2-(3)-1 地下水の水質

| 項目                   | 測定日      | 測定結果    | 単位       | 生活環境保全上の達成数値 |
|----------------------|----------|---------|----------|--------------|
| アルキル水銀               | R5.10.5  | <0.0005 | mg/L     | 検出されないこと     |
| 総水銀                  | R5.10.5  | <0.0005 | mg/L     | 0.0005mg/L以下 |
| カドミウム                | R5.10.5  | <0.0003 | mg/L     | 0.003mg/L以下  |
| 鉛                    | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| 六価クロム                | R5.10.5  | <0.02   | mg/L     | 0.05mg/L以下   |
| 砒素                   | R5.10.5  | 0.002   | mg/L     | 0.001mg/L以下  |
| 全シアン                 | R5.10.5  | <0.1    | mg/L     | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル            | R5.10.5  | <0.0005 | mg/L     | 検出されないこと     |
| トリクロロエチレン            | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| テトラクロロエチレン           | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| ジクロロメタン              | R5.10.5  | <0.002  | mg/L     | 0.02mg/L以下   |
| 四塩化炭素                | R5.10.5  | <0.0002 | mg/L     | 0.002mg/L以下  |
| 1・2-ジクロロエタン          | R5.10.5  | <0.0004 | mg/L     | 0.004mg/L以下  |
| 1・1-ジクロロエチレン         | R5.10.5  | <0.002  | mg/L     | 0.1mg/L以下    |
| 1・2-ジクロロエチレン(*1)     | R5.10.5  | <0.004  | mg/L     | 0.04mg/L以下   |
| 1・1・1-トリクロロエタン       | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 1mg/L以下      |
| 1・1・2-トリクロロエタン       | R5.10.5  | <0.0006 | mg/L     | 0.006mg/L以下  |
| 1・3-ジクロロプロペン         | R5.10.5  | <0.0002 | mg/L     | 0.002mg/L以下  |
| チウラム                 | R5.10.5  | <0.0006 | mg/L     | 0.006mg/L以下  |
| シマジン                 | R5.10.5  | <0.0003 | mg/L     | 0.003mg/L以下  |
| チオベンカルブ              | R5.10.5  | <0.002  | mg/L     | 0.02mg/L以下   |
| ベンゼン                 | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| セレン                  | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| 1・4-ジオキサン            | R5.10.5  | <0.005  | mg/L     | 0.05mg/L以下   |
| クロロエチレン              | R5.10.5  | <0.0002 | mg/L     | 0.002mg/L以下  |
| ダイオキシン類濃度(Total)(*2) | R4.11.15 | 0.04900 | pg-TEQ/L | 1.0以下        |
| PCDDs + PCDFs        |          | 0.04600 |          |              |
| Coplanar PCBs        |          | 0.00270 |          |              |

(\*1) シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレンの合計量

(\*2) ダイオキシン類濃度は、計量証明書に記載されている毒性等価濃度を記載してください。

table2-(3)-2 地下水の水質

|                  | 第1回     | 第2回    | 第3回     | 第4回     | 第5回    | 第6回    | 第7回     | 第8回     | 第9回     | 第10回   | 第11回   | 第12回   |
|------------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 測定日              | R5.4.11 | R5.5.9 | R5.6.13 | R5.7.12 | R5.8.1 | R4.9.6 | R5.10.5 | R5.11.7 | R5.12.5 | R6.1.9 | R6.2.6 | R6.3.5 |
| 電気伝導率            | 36.0    | 21.0   | 37.0    | 44.0    | 15.0   | 35.0   | 46.0    | 46.0    | 38.0    | 15.0   | 18.0   | 25.0   |
| 塩化物イオン<br>(mg/l) |         |        |         |         |        |        |         |         |         |        |        |        |

「電気伝導率」又は「塩化物イオン」については、いずれかのみでよい。

備考: 複数の測定地点がある場合は、本様式を複写して使用してください。

様式2-3

最終処分場

|      |            |
|------|------------|
| 設置者名 | 伊根町長 吉本 秀樹 |
| 事業所名 | 一般廃棄物最終処分場 |

|         |              |                                 |
|---------|--------------|---------------------------------|
| 測定地点の名称 | 観測井(下流側):測点3 | 記載例 → 観測井(上流側)、観測井(下流側)、地下水集排水管 |
|---------|--------------|---------------------------------|

table2-(3)-1 地下水の水質

| 項目                   | 測定日      | 測定結果    | 単位       | 生活環境保全上の達成数値 |
|----------------------|----------|---------|----------|--------------|
| アルキル水銀               | R5.10.5  | <0.0005 | mg/L     | 検出されないこと     |
| 総水銀                  | R5.10.5  | <0.0005 | mg/L     | 0.0005mg/L以下 |
| カドミウム                | R5.10.5  | <0.0003 | mg/L     | 0.003mg/L以下  |
| 鉛                    | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| 六価クロム                | R5.10.5  | <0.02   | mg/L     | 0.05mg/L以下   |
| 砒素                   | R5.10.5  | 0.003   | mg/L     | 0.001mg/L以下  |
| 全シアン                 | R5.10.5  | <0.1    | mg/L     | 検出されないこと     |
| ポリ塩化ビフェニル            | R5.10.5  | <0.0005 | mg/L     | 検出されないこと     |
| トリクロロエチレン            | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| テトラクロロエチレン           | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| ジクロロメタン              | R5.10.5  | <0.002  | mg/L     | 0.02mg/L以下   |
| 四塩化炭素                | R5.10.5  | <0.0002 | mg/L     | 0.002mg/L以下  |
| 1・2-ジクロロエタン          | R5.10.5  | <0.0004 | mg/L     | 0.004mg/L以下  |
| 1・1-ジクロロエチレン         | R5.10.5  | <0.002  | mg/L     | 0.1mg/L以下    |
| 1・2-ジクロロエチレン(*1)     | R5.10.5  | <0.004  | mg/L     | 0.04mg/L以下   |
| 1・1・1-トリクロロエタン       | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 1mg/L以下      |
| 1・1・2-トリクロロエタン       | R5.10.5  | <0.0006 | mg/L     | 0.006mg/L以下  |
| 1・3-ジクロロプロペン         | R5.10.5  | <0.0002 | mg/L     | 0.002mg/L以下  |
| チウラム                 | R5.10.5  | <0.0006 | mg/L     | 0.006mg/L以下  |
| シマジン                 | R5.10.5  | <0.0003 | mg/L     | 0.003mg/L以下  |
| チオベンカルブ              | R5.10.5  | <0.002  | mg/L     | 0.02mg/L以下   |
| ベンゼン                 | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| セレン                  | R5.10.5  | <0.001  | mg/L     | 0.01mg/L以下   |
| 1・4-ジオキサン            | R5.10.5  | <0.005  | mg/L     | 0.05mg/L以下   |
| クロロエチレン              | R5.10.5  | <0.0002 | mg/L     | 0.002mg/L以下  |
| ダイオキシン類濃度(Total)(*2) | R5.11.30 | 0.72000 | pg-TEQ/L | 1.0以下        |
| PCDDs + PCDFs        |          | 0.59700 |          |              |
| Coplanar PCBs        |          | 0.12400 |          |              |

(\*1) シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレンの合計量

(\*2) ダイオキシン類濃度は、計量証明書に記載されている毒性等価濃度を記載してください。

table2-(3)-2 地下水の水質

|              | 第1回     | 第2回    | 第3回     | 第4回     | 第5回    | 第6回    | 第7回     | 第8回     | 第9回     | 第10回   | 第11回   | 第12回   |
|--------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 測定日          | R5.4.11 | R5.5.9 | R5.6.13 | R5.7.12 | R5.8.1 | R5.9.5 | R5.10.5 | R5.11.7 | R5.12.5 | R6.1.9 | R6.2.6 | R6.3.5 |
| 電気伝導率        | 13.0    | 12.0   | 14.0    | 15.0    | 31.0   | 17.0   | 17.0    | 14.0    | 16.0    | 14.0   | 12.0   | 11.0   |
| 塩化物イオン(mg/l) |         |        |         |         |        |        |         |         |         |        |        |        |

「電気伝導率」又は「塩化物イオン」については、いずれかのみでよい。

備考: 複数の測定地点がある場合は、本様式を複写して使用してください。